

Додаток 3

**ІНФОРМАЦІЯ**


**про проведення управителями об'єктів обстеження та оцінки ступеня безбар'єрності об'єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю**

**ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ'ЄКТ: Залізничний вокзал  
(назва об'єкту)**

Дата проведення обстеження	Адреса розташування об'єкта	Форма власності	Найменування послуги	Особа, яка проводила обстеження	Контактні дані про особу, яка проводила обстеження (контактний номер телефону, електронна адреса)
28.03.2024	м.Хорол, вул. Залізнична, 5	Державна	Перевезення та транспортування	Лисенко Д.Г.	тел. 050362 33344


**РЕЗУЛЬТАТИ МОНІТОРИНГУ СТАНОМ НА 28.03.2024:**

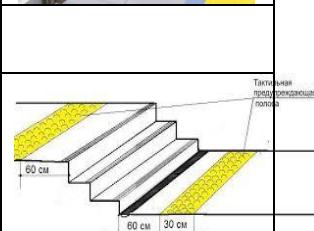
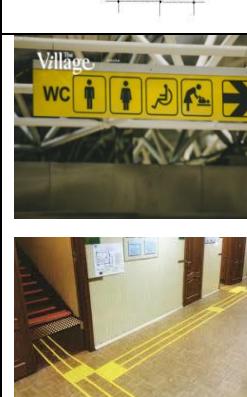
№ п/п	Критерії безбар'єрності об'єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю	Відповідність критеріям (так або ні)	відповідність ДБН В.2.2-40:2018	Фотокоментар (існуючий стан)	Фото коментар (позитивні практики)
1.	<b>Шляхи руху до будівлі:</b>				
	1) місця безоплатного паркування транспортних засобів, якими керують водії з інвалідністю, або якими перевозять осіб з інвалідністю, розташовуються на відстані не більш як 50 метрів від входу до будівлі або споруди	Так	-		
	2) місця паркування: не менш як 10 відсотків від загальної кількості (але не менш як одне місце), позначені дорожніми знаками; позначені горизонтальною розміткою з піктограмами міжнародного символу доступності	Ні	дорожній знак, розмітка відсутні	-	




	3) ширина входу на прилеглу територію та ширина дверей, хвірток (у разі їх наявності) становить не менше 0,9 метра	Так	ширина входу 1,5 м		
	4) ширина пішохідних доріжок до будівлі становить не менше 1,8 метра	Так	-		
	5) покриття пішохідних доріжок, тротуарів і пандусів рівне (без вибоїн, без застосування як верхнього шару покриття насипних або крупноструктурних матеріалів, що перешкоджають пересуванню на кріслах колісних або з милицями)	Так	покриття рівне	-	
	6) у разі наявності на прилеглій території та/або на шляху до будівлі сходів вони продубльовані пандусом	Ні	-	 	
	7) нахил пандуса становить не більш як 8 відсотків (на 1 метр довжини не більше 8 сантиметрів підйому), уздовж обох боків усіх сходів і пандусів встановлено огорожу з поручнями, поручні пандусів розташовані на висоті 0,7 і 0,9 метра, завершальні частини поручнів продовжені по горизонталі на 0,3 метра (як вгорі, так і внизу) або застосовано піднімальні пристрої, що відповідають вимогам державних стандартів, які встановлюють вимоги до зазначеного обладнання. <b>Максимальна висота підйому пандуса не повинна перевищувати 0,8м.</b> <b>Після кожного підйому пандуса влаштовується горизонтальна площацка глибиною не менше 1,5м</b>	-	-	-	 
	8) всі сходи в межах одного маршу однакові за формою в плані, за ширину сходинки і висотою підйому сходинок	Ні	-	-	

	9) систему засобів орієнтації, інформаційної підтримки та безпеки, а саме тактильні та візуальні елементи доступності, передбачені на всіх шляхах руху до будівель і споруд (включаючи контрастне маркування кольором першої/останньої сходинки, порогів, інших об'єктів та перешкод)	Hi	тактильні та візуальні елементи на шляху до будівлі відсутні	-	
	10) міжнародним символом доступності позначені шляхи/напрямки, доступні та безпечно для осіб з інвалідністю	Hi	-	-	
<b>2.</b>	<b>Вхідна група:</b>				
	1) вхідна група до об'єкта доповнюється доступними (візуально та тактильно) інформаційними покажчиками: адресна табличка, інформація про: назву, опис діяльності установи, години роботи; інша довідкова інформація тощо	Так	-	-	
	2) у разі наявності на вході до будівлі або споруди сходів вони продубльовані пандусом	Hi	-	-	
	3) всі сходи в межах одного маршу однакові за формою в плані, за ширину сходинки і висотою підйому сходинок	Так	-	-	
	4) нахил пандуса становить не більш як 8 відсотків (на 1 метр довжини не більше 8 сантиметрів підйому), уздовж обох боків усіх сходів і пандусів встановлено огорожу з поручнями, поручні пандусів розташовані на висоті 0,7 і 0,9 метра, завершальні частини поручнів продовжені по горизонталі на 0,3 метра (як вгорі, так і внизу) або застосовано піднімальні пристрої, що відповідають вимогам державних стандартів, які встановлюють вимоги до зазначеного обладнання	-	-	-	
	5) двері облаштовані спеціальними пристосуваннями для фіксації дверних полотен в положенні "зачинено" і "відчинено"	Так	-	-	


	6) за наявності прозорих дверних (фасадних) конструкцій на них нанесено відповідне контрастне маркування кольором	-	-	-	
	7) дверні отвори без порогів і перепадів висот, ширина дверних отворів становить не менш як 0,9 метра	Так	-	-	
	8) за наявності порогів висота кожного елемента порога не перевищує 0,02 метра	Hi	-	-	
	9) кути порогів заокруглені	Hi	-	-	
	10) на першу/останню сходинки, пороги, інші об'єкти та перешкоди нанесено контрастне маркування кольором (ширина маркування горизонтальної площини ребра - 0,05-0,1 метра, вертикальної - 0,03-0,05 метра)	-	-	-	
	11) розміри в плані тамбура (у разі його наявності) становлять не менше 1,5 x 1,5 метра (або такі, що дають змогу маневрувати кріслу колісному)	-	-	-	
	12) майданчик перед входом, а також пандус, сходи, піднімальні пристрої для осіб з інвалідністю захищені від атмосферних опадів	Hi	-	-	
	13) відсутні перешкоди (решітка з розміром чарунок більше за 0,015 м x 0,015 метра/щітка для витиряння ніг, рівень верху яких не збігається з рівнем підлоги) та перепади висоти підлоги на вході	Так	підлога рівна	-	

	14) у разі наявності турнікета його ширина у просвіті становить не менше 1 метра	-	турнікет відсутній	-	
<b>3.</b>	<b>Шляхи руху всередині будівлі, приміщення, де надається послуга, допоміжні приміщення:</b>	-		-	
	1) у разі наявності на шляхах руху осіб з інвалідністю сходів вони продубльовані пандусом	-	Сходи відсутні	-	
	2) нахил пандуса становить не більш як 8 відсотків (на 1 метр довжини не більше 8 сантиметрів підйому); уздовж обох боків усіх сходів і пандусів встановлено огорожу з поручнями, поручні пандусів розташовані на висоті 0,7 і 0,9 метра, завершальні частини поручнів продовжені по горизонталі на 0,3 метра (як вгорі, так і внизу) або застосовано піднімальні пристрой, що відповідають вимогам державних стандартів, які встановлюють вимоги до зазначеного обладнання	-	-	-	
	3) всі сходи в межах одного маршруту однакові за формою в плані, за ширину сходинки і висотою підйому сходинок;  Вимоги до поручнів: влаштовуються на висоті 0,7м і 0,9м, й додатково на висоті 0,5м в місцях перебування дітей; до опори кріпиться знизу, бокове кріплення заборонено; поручень може кріпитися до стіни з відстанню 0,045м. діаметр труби поручня 0,035 – 0,045м.	Так	-	-	
	4) двері облаштовані спеціальними пристосуваннями для фіксації дверних полотен в положенні “зачинено” і “відчинено”	Так	-	-	
	5) за наявності прозорих дверних (фасадних) конструкцій, а також перегородок, на них нанесено відповідне контрастне маркування кольором	Ні	-	-	
	6) дверні отвори без порогів і перепадів висот, ширина дверних отворів становить не менш як 0,9 метра	Так	-	-	

	7) за наявності порогів висота кожного елемента порога не перевищує 0,02 метра	Hi	-	-	
	8) кути порогів заокруглені	Hi	-	-	
	9) на першу/останню сходинки, пороги, інші об'єкти та перешкоди нанесено контрастне маркування кольором (ширина маркування горизонтальної площини ребра - 0,05-0,1 метра, вертикальної - 0,03-0,05 метра)	-	-	--	
	10) шляхи руху оснащені засобами орієнтування та інформування (зокрема, тактильні та візуальні елементи доступності, позначення кольором сходинок, порогів, елементів обладнання, прозорих елементів конструкцій, інших об'єктів) та для осіб з порушеннями слуху (зокрема, інформаційні термінали, екрані, табло з написами у вигляді рухомого рядка, пристрой для забезпечення текстового або відеозв'язку, перекладу на жестову мову, оснащення спеціальними персональними приладами підсилення звуку), що відповідають вимогам державних стандартів	Hi	-	-	
	11) у приміщенні відсутні предмети /перепони (горизонтальні та такі, що виступають над поверхнею підлоги, конструкції, бордюри, пороги тощо) на шляхах руху осіб з інвалідністю	-	-	-	
	12) приміщення, допоміжні приміщення, в яких надаються послуги і які розміщені вище первого поверху, мають бути обладнані ліфтом, ескалатором, підйомником тощо, доступними для користування осіб з інвалідністю, що відповідають вимогам державних стандартів, встановлених до зазначеного обладнання	-	-	-	
	13) процес відкриття/закриття дверей ліфта супроводжується звуковим сигналом	-	-	-	
	14) під час зупинки ліфта рівень його підлоги залишається в рівень із підлогою поверху (допускається відхилення не більш як 0,02 метра)	-	-	-	
	15) номери поверхів, зазначені на кнопках ліфта, намальовані збільшеним шрифтом та у контрастному співвідношенні кольорів	-	-	-	

	16) номери поверхів, зазначені на кнопках ліфта, продубльовані у тактильному вигляді та шрифтом Брайля	-	-	-	
	17) ліфт обладнано функцією голосового повідомлення номера поверху	-	-	-	
	18) навпроти дверей ліфта наявна табличка із номером поверху	-	-	-	
	19) ширина дверей ліфта не менш як 0,9 метра	-	-	-	
	20) висота розташування зовнішньої кнопки виклику та висота розташування кнопок керування ліфтом від 900 до 1100 міліметрів від підлоги кабіни і поверхової площаадки	-	-	-	
	21) санітарно-гігієнічні та інші допоміжні приміщення розраховані на осіб з інвалідністю	Hi	-	-	
	22) у туалетах загального користування (у разі їх наявності) (окрім для чоловіків і жінок) виконано універсальну кабіну з можливістю зайзду до неї та переміщення в ній осіб у кріслах колісних (у туалетах та/або універсальних кабінах наявне в плані вільне від обладнання коло діаметром 1,5 метра)	Hi	-	-	
	23) окремі санітарно-гігієнічні приміщення (з окремим входом) обладнані аварійною (тревожною) сигналізацією з урахуванням осіб з порушеннями зору та слуху	Hi	-	-	
	24) привод сигналізації розташовано в межах між 0,8-1,1 метра над рівнем підлоги	-	-	-	
	25) шляхи/напрямки, доступні та безпечні для осіб з інвалідністю, позначено	Hi	-	-	

	міжнародним знаком доступності для зручності осіб з інвалідністю			
26)	місце розташування пандуса (у разі його наявності) позначено міжнародним	-	-	-
27)	місце розташування санітарно-гігієнічного приміщення, доступного для осіб з інвалідністю, позначено міжнародним знаком доступності для зручності осіб з інвалідністю	Hi	-	-
28)	напрямок руху до евакуаційних шляхів та виходів, доступних для осіб з інвалідністю, позначено міжнародним знаком доступності для зручності осіб з інвалідністю	-	-	-
29)	за визначеної потреби на вході/виході до/з будівлі встановлено план-схему, що сприятиме самостійній навігації (орієнтуванню) на об'єкті	Hi	-	-
30)	відповідна схема виконана в доступних (візуально/тактильно) форматах	-	-	-
31)	у приміщенні, де надаються послуги, допоміжних приміщеннях на шляхах руху осіб з інвалідністю штучне освітлення відповідає вимогам санітарних норм	Так	-	-
32)	у приміщенні, де надаються послуги, допоміжних приміщеннях на шляхах руху осіб з інвалідністю немає предметів/перепон (горизонтальні та такі, що виступають над поверхнею підлоги, конструкції, пороги тощо)	Hi	-	-
33)	ширина шляху руху в коридорах, приміщеннях, галереях на шляхах руху осіб з інвалідністю у чистоті не менш як 1,5 метра під час руху в одному напрямку	Так	-	-

	34) ширина шляху руху в коридорах, приміщеннях, галереях на шляхах руху осіб з інвалідністю у чистоті не менш як 1,8 метра зустрічного руху	Так	-	-	
	35) ширина проходу в приміщенні з обладнанням і меблями не менш як 1,2 метра	Так	-	-	
	36) висота об'єктів послуг (столи, стійкі, рецепція), а також пристройів послуг (банкомати, термінали тощо) повинна становити не більше 0,9 метра	Hi	-	-	
	37) шляхи евакуації є доступними для осіб з інвалідністю, насамперед осіб, які пересуваються на кріслах колісних, мають порушення зору та слуху На шляхах евакуації дозволяється використання розсувних дверей за умов, якщо: - мають функцію «антіпаніка»; - мають поряд розсувні двері або евакуаційні двостулкові двері; - відчиняються і фіксуються при спрацюванні автоматично, віддалено з пожежного поста (поста охорони), за допомогою кнопки в дверях або механічним засобом.	Hi	-	-	
	38) інформація про евакуаційні виходи (шляхи руху) доступна для осіб з інвалідністю, насамперед осіб, які пересуваються на кріслах колісних, мають порушення зору та слуху	Hi	-	-	
	39) пристройі сповіщення про надзвичайну ситуацію адаптовані для сприйняття усіма особами з інвалідністю, насамперед особами, які пересуваються на кріслах колісних, мають порушення зору та слуху	Hi	-	-	
<b>4.</b>	<b>Безбар'єрність послуг для осіб з інвалідністю:</b>				
	1) веб-сайти організацій, що розміщена в об'єкті, є доступними для користувачів з порушеннями зору, слуху, опорно-рухового апарату, мовлення та інтелектуального розвитку, а також з різними комбінаціями порушень відповідно до ДСТУ ISO/IEC 40500:2015 “Інформаційні технології. Настанова з доступності веб-контенту W3C (WCAG) 2.0” не нижче рівня АА		веб-сайт відсутній		
	2) у штаті є (залучається) перекладач на жестову мову або укладено угоду про надання послуг з перекладу на жестову мову з юридичними (фізичними) особами чи передплачено надання відповідного перекладу через мобільні додатки		відсутні		

## ПРАЦЮЮЧИХ КІЛЬКІСТЬ ОСІБ:

		Усього осіб з інвалідністю	З них			
			пересуваються на кріслах колісних	з порушенням зору	з порушенням слуху	мають інші порушення
	Усього	-	-	-	-	-
	з них чоловіки	-	-	-	-	-
	з них жінки	-	-	-	-	-

## СЕРЕД ВІДВІДУВАЧІВ/КЛІЄНТІВ/ ТИХ, ХТО НАВЧАЄТЬСЯ З ПОЧАТКУ РОКУ, КІЛЬКІСТЬ ОСІБ:

	Усього	-	-	-	-	-
	з них чоловіки	-	-	-	-	-
	з них жінки	-	-	-	-	-

## Підсумки об'єкт є бар'єрним \*


\*Зазначається:

**об'єкт є безбар'єрним:** Людина, яка користується кріслом колісним або є незрячою, може самостійно зайди на об'єкт та вільно в ньому пересуватися та скористатися евакуаційним виходом. Такий об'єкт має входну групу в рівень з підлогою (або нормативний пандус чи підйомник), ширину всіх дверей не менше 90 сантиметрів, ліфт або підйомник (або бути одноповерховим), щонайменше одну доступну для осіб, які пересуваються на кріслах колісних, санітарно-гігієнічну кімнату із допоміжними поручнями біля унітазу, призначену для відвідувачів обох статей, тактильні направляючі та одну мнемосхему при вході;

**об'єкт має часткову безбар'єрність:** Людина, яка користується кріслом колісним або є незрячою, може самостійно зайди на об'єкт та вільно в ньому пересуватися. Такий об'єкт має входну групу в рівень з підлогою (чи нормативний пандус (або його кут має відхилення від нормативного не більш як на 10 відсотків), ширину всіх дверей або більшості 80-89 сантиметрів, ліфт (або бути одноповерховим), щонайменше одну доступну для осіб, які пересуваються на кріслах колісних, санітарно-гігієнічну кімнату із допоміжними поручнями біля унітазу, що призначена для відвідувачів;

**об'єкт є бар'єрним:** Всі інші об'єкти, крім тих, що належать до першого та другого рівня.

“ 28 ” березня 2024 р.



Графа, яка заповнюється управителями об'єктів й уповноваженими ними особами

\*\* - червоним додано вимоги ДБН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення»